


1. 5条森林区域内の森林率は25%以上確保すること。
2. 5条森林区域内の事業実施区域境界から10mは残置森林または造成森林とすること。
3. 5条森林区域外の緩衝緑地は事業実施区域境界から5m確保すること。
4. 雨水調整池は地下貯留式を予定している。

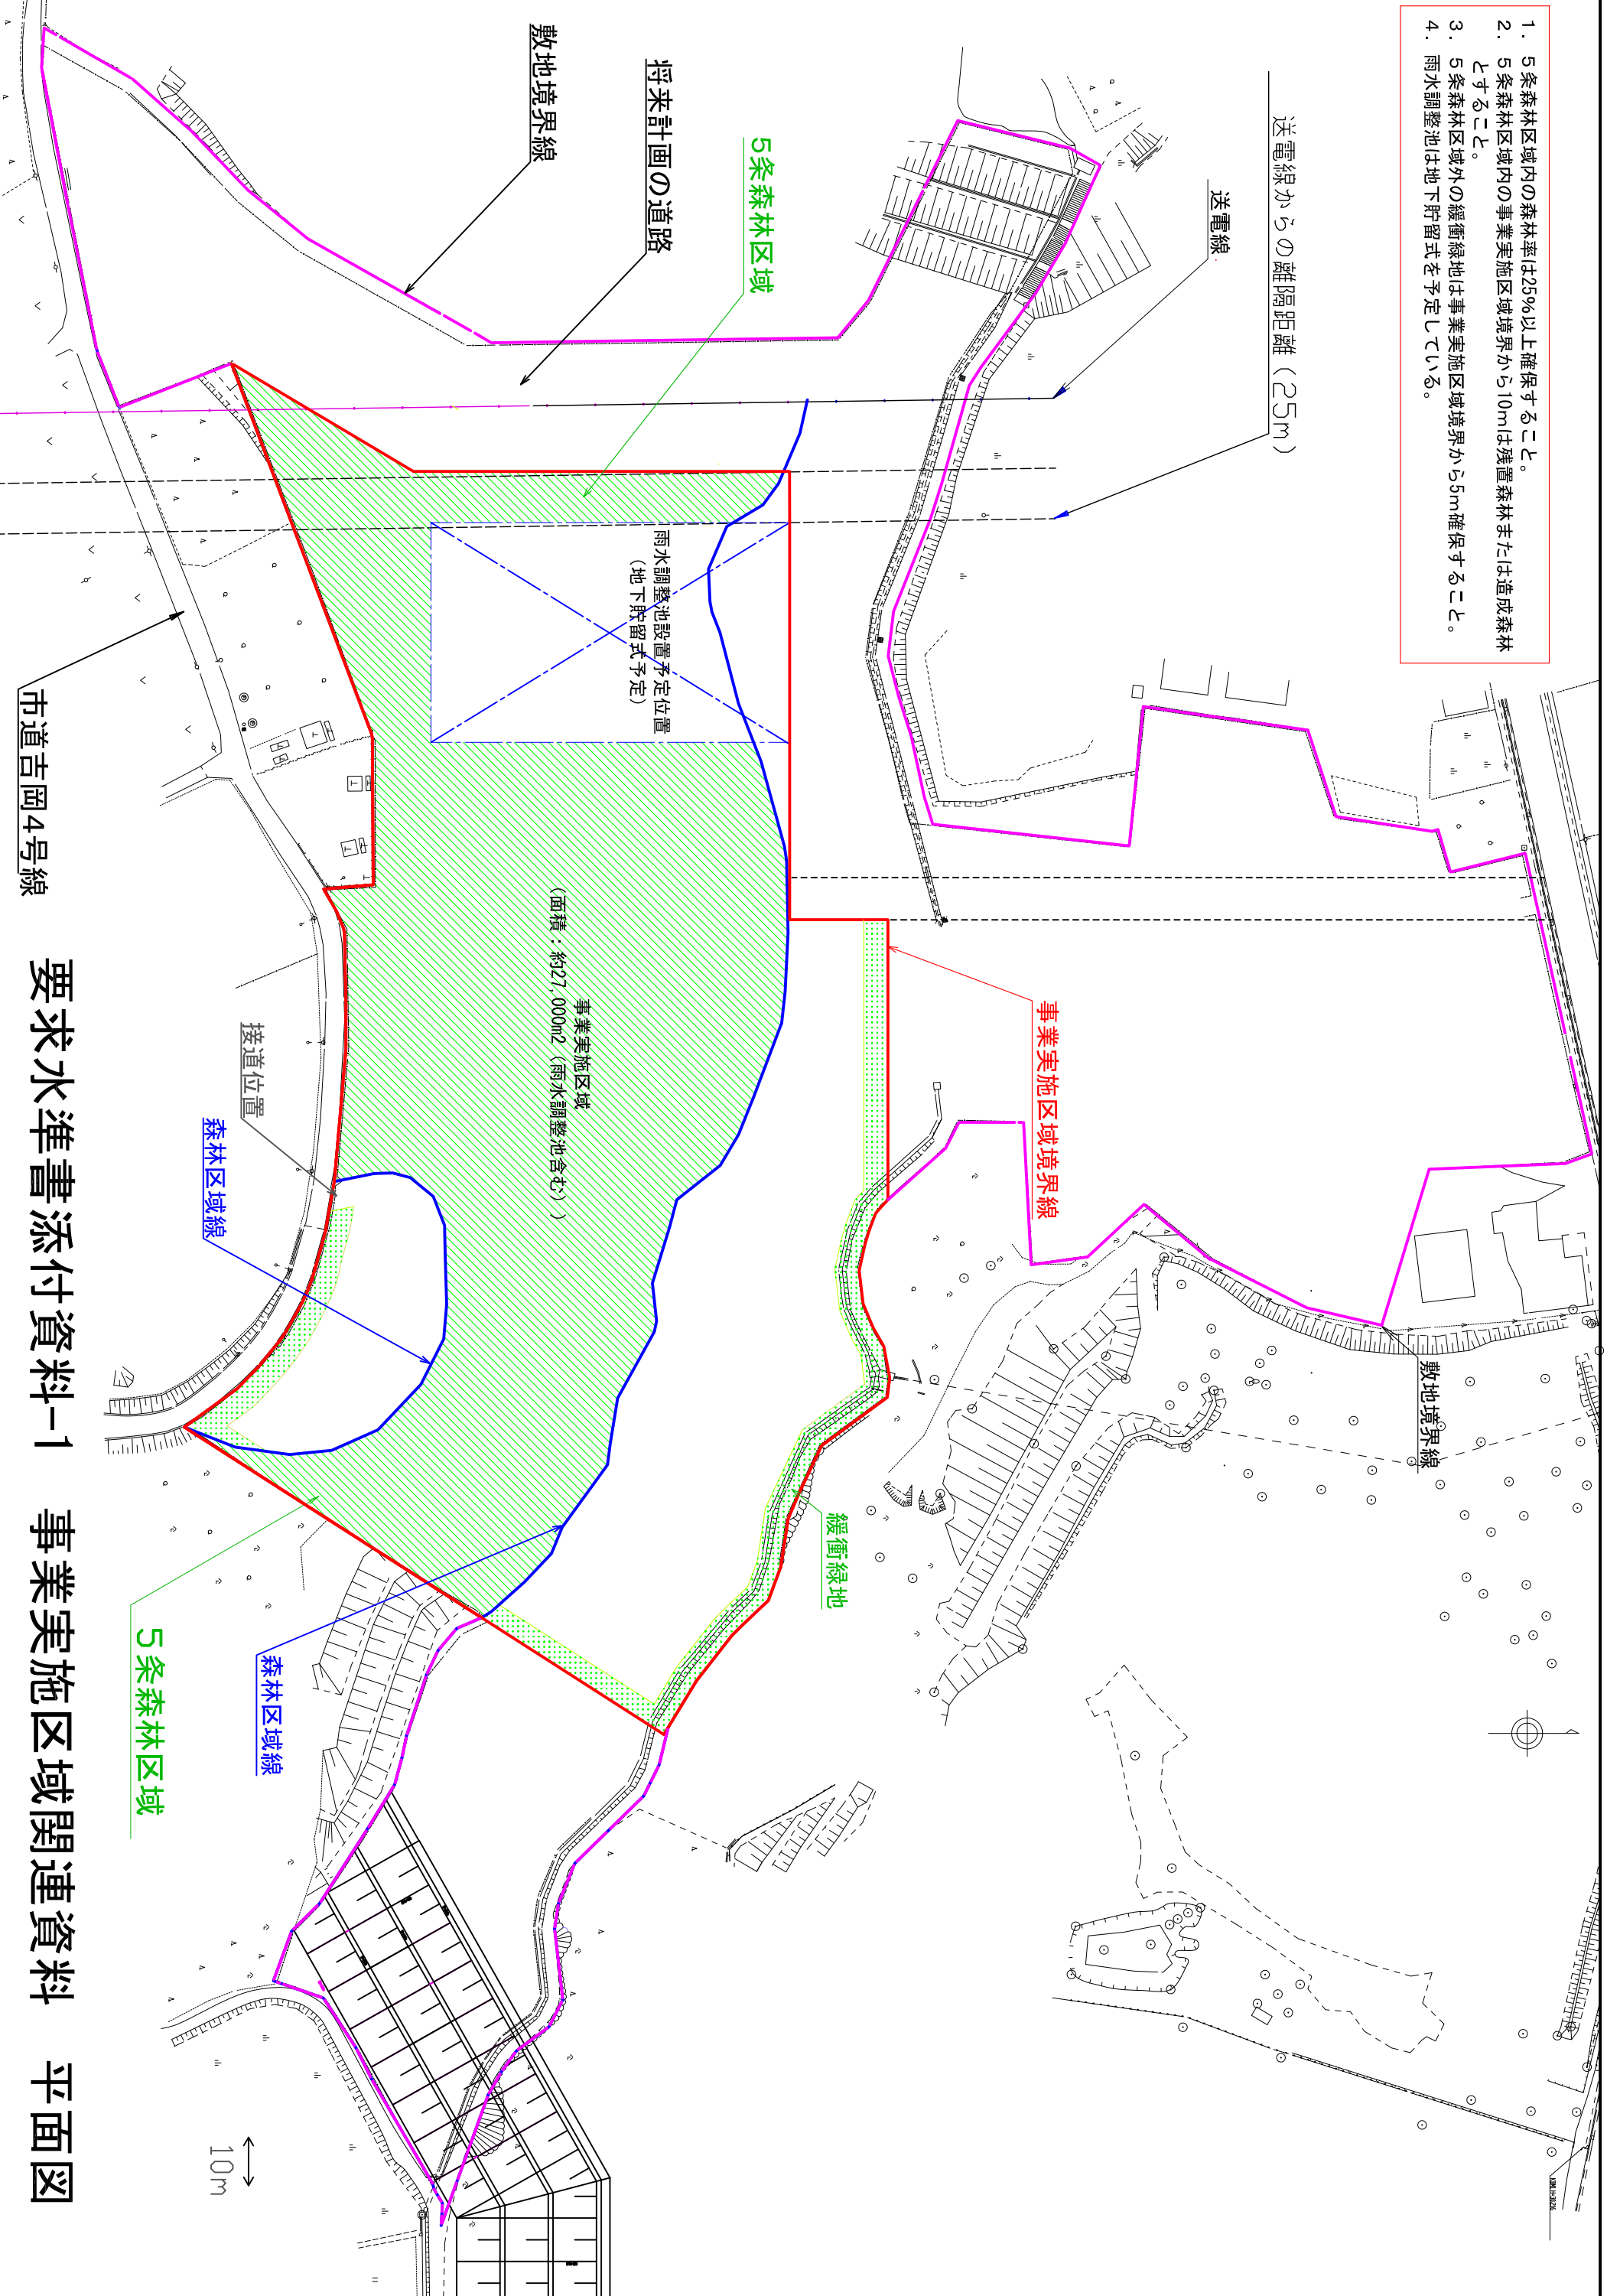

要求水準書添付資料-1 事業実施区域関連資料 平面図